

ПАСПОРТ

Устройство защиты портов в сети Ethernet с питанием PoE УЗЛП-ЕП

ИМПФ.468243.096 ПС

Назначение:

Устройство защиты УЗЛП-ЕП предназначено для защиты от импульсных перенапряжений портов локальной сети Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T, в том числе, использующих технологию PoE стандартов **IEEE 802.3af**, **IEEE 802.3at** и **IEEE 802.3bt**. Устанавливается в пределах 2-3 зон молниезащиты (в соответствии с ГОСТ Р МЭК 62305-1). *Защищаемое оборудование:* сетевые видеокамеры, контроллеры систем сигнализации и автоматизации, компьютеры, коммутаторы и т.д.

Устройство по техническим и эксплуатационным характеристикам удовлетворяет требованиям ГОСТ IEC 61643-21, ГОСТ IEC 61000-4-5.

Степень защиты IP40 в соответствии с ГОСТ 14254. Конструктивно УЗЛП-ЕП выполнено в виде платы в оболочке из ТУТнг. Изделие выпускается по техническим условиям ТУ 26.30.50-077-31006686-2017.

Технические характеристики:

№ п/п	Характеристика	Линии данных	Линии питания
1	Защищаемые пары (контакты RJ-45)	(1-2), (3-6), (4-5) и (7-8)	(1,2-3,6) и (4,5-7,8)
2	Макс. длительное рабочее напряжение U_c	6 В DC	58 В DC
3	Номинальный рабочий ток I_N	600 мА	600+600=1200 мА
4	Номинальный ток разряда (8/20 мкс) In линия-линия C1 / линия-земля C2	100 А / 2 кА	100 А / 2 кА
5	Уровень напряжения защиты U_P при In Линия-линия / линия-земля, не более	20 В / 550 В	120 В / 550 В
6	Уровень напряжения защиты U_P при 1кВ/мкс: Линия-линия / линия-земля, не более	15 В / 550 В	90 В / 550 В
7	Время срабатывания T_a Линия-линия / линия-земля	<10 нс / <100 нс	<10 нс / <100 нс
8	Вносимое затухание	<2 дБ (<250МГц)	-
9	Диапазон рабочих температур	-55°C ÷ +85°C	
10	Габаритные размеры	см. рис.1	
11	Тип подключения (Вход-Выход)	розетка RJ45 - вилка RJ45	
12	Вес в упаковке	45 г	
13	Категория испытаний по МЭК 61643-21	C1, C2	

Комплект поставки:

1. Устройство защиты УЗЛП-ЕП 1 шт.
2. Паспорт 1 шт.
3. Упаковка 1 шт.

Подключение:

Габаритные размеры и схема УЗЛП-ЕП приведены на рис. 1 и 2, соответственно.

УЗЛП-ЕП устанавливается в непосредственной близости от защищаемого оборудования и **обязательно должно быть заземлено**. Подключение УЗЛП-ЕП к контуру защитного заземления должно производиться через провод заземления « \perp ». Заземлить защищаемое устройство через контакт «РЕ».

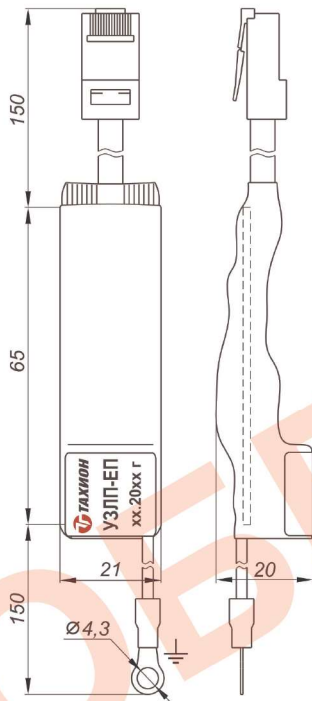


Рис.1

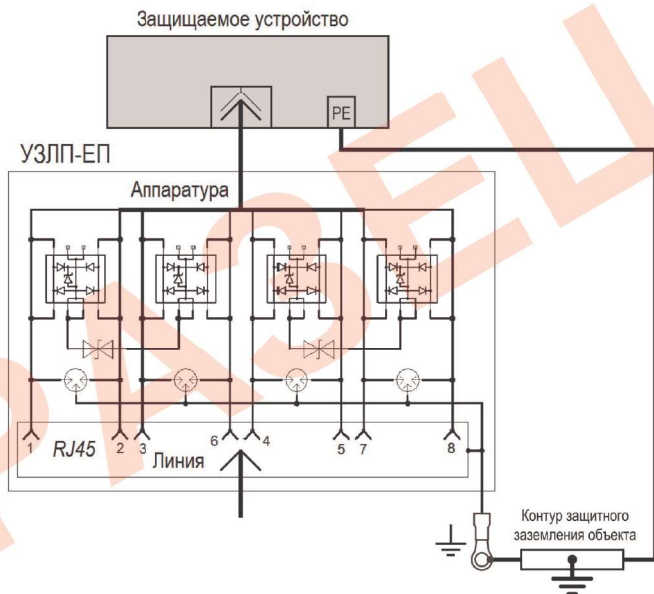


Рис.2

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям указанных в данном паспорте ТУ и ГОСТ при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – **36 месяцев** со дня продажи изделия производителем или авторизованной торговой организацией. При отсутствии отметки о дате продажи в паспорте, гарантийный срок исчисляется с даты производства изделия. Гарантийный срок хранения – **24 месяца** со дня выпуска изделия.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Заполняет предприятие – изготовитель

Комплект модификации

Дата выпуска

Дата продажи

ИМПФ.468243.096 ПС (var.1)

Скачано с

ТЕХНОЛОГИИ.РФ

Предоставитель: О.П.К. предприятие – изготовитель

Отметка торгующей организации